

## **INVERTER TRIFASE DI STRINGA FIMER**

### **INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO CEI 0-21: 2022-03; V1:2022-11; V2:2024-01 DEL DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA**

#### **INDICE**

1. Scopo del documento
2. Campo di applicazione
3. Informazioni di compilazione dell'allegato A al "Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di ENEL Distribuzione"
4. Informazioni di compilazione dell'allegato D (Addendum Tecnico) al "Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di ENEL Distribuzione"
5. Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza attraverso display, software Manager LITE o WUI.
  - 5.1 Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza tramite display.
  - 5.2 Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza tramite SW Aurora Manager LITE.
  - 5.3 Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza tramite WUI.
6. Impostazione del comando locale "ALTO" (abilitazione delle soglie "restrittive" di frequenza:  $F >$  e  $F <$ )
  - 6.1 abilitazione delle soglie "restrittive" di frequenza tramite il software Aurora Manager LITE.
  - 6.2 abilitazione delle soglie "restrittive" di frequenza  $F >$  (OF1) e  $F <$  (UF1) tramite WUI
7. Funzione di autotest
  - 7.1 Procedura di esecuzione dell'autotest tramite display.
  - 7.1 Procedura di esecuzione dell'autotest tramite WUI.
  - 7.2 Osservazione in merito ai tempi di intervento dei relè di tensione/frequenza rilevati attraverso funzione autotest.
8. Abilitazione dei ritardi intenzionali – funzioni P(f) e Q(v)
  - 8.1. Abilitazione del ritardo di attivazione della funzione P(f) o Q(v) tramite Software Manager LITE
  - 8.2. Abilitazione del ritardo di attivazione della funzione P(f) o Q(v) tramite WUI
- 9 Curve "P-Q capability" degli inverter

## 1. Scopo del documento

Il presente documento si propone di fornire le informazioni necessarie per la compilazione degli allegati al regolamento di esercizio per impianti che si connettono alla rete BT di distribuzione. Nel presente documento si fa esplicito riferimento alla documentazione ENEL; qualora distributori di energia diversi richiedessero ulteriori informazioni, si prega di contattare il servizio di assistenza FIMER inviando copia del regolamento di esercizio ed evidenziando quali sono le informazioni richieste e non presenti in questo documento.

## 2. Campo di applicazione

Le tabelle di seguito elencano i modelli di inverter a cui il documento si riferisce e le versioni firmware (FW) degli inverter che li rendono conformi alla CEI 0-21:2022-03; V1:2022-11; V2:2024-01. Per la modalità di impostazione degli standard di rete CEI 0-21 fare riferimento ai manuali degli inverter.

| Modello Inverter   | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare  | Versione FW (update version) non inferiore a |
|--|-------------------|--|--|
| TRIO-5.8-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>TRIO-7.5-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>TRIO-8.5-TL-OUTD- <sup>(*)</sup> |                   | CEI 0-21 IN<br>(SPI/DDI interno all'inverter per impianti fino a 11.08kW)<br>o<br>CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW) | 2115A  |

| Modello Inverter                | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare  | Versione FW (update version) non inferiore a |
|---------------------------------|-------------------|--|--|
| PVI-10.0-TL-OUTD <sup>(1)</sup> |                   | CEI 0-21 IN<br>(SPI/DDI interno all'inverter per impianti fino a 11.08kW)<br>o<br>CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW) | 2008B  |
| PVI-12.5-TL-OUTD <sup>(1)</sup> |                   |  |  |

Nota <sup>(1)</sup>: tutti modelli "stage 2"

Nota <sup>(\*)</sup>: tutte le versioni

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

| Modello Inverter                                     | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare  | Versione FW (update version) non inferiore a |
|--|-------------------|--|--|
| PVS-10-TL- (*)<br>PVS-12.5-TL- (*)<br>PVS-15-TL- (*) |                   | CEI 0-21 IN<br>(SPI/DDI interno all'inverter per impianti fino a 11.08kW)<br>o<br>CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW) | 2403C  |

| Modello Inverter            | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare   | Versione FW (update version) non inferiore a |
|-----------------------------|-------------------|---|--|
| TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD- (*) |                   | CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW)<br>Selettori rotativi in posizione:<br>S7=1 S8=8 | 2030D  |

| Modello Inverter 2 MPPT | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare  | Versione FW (update version) non inferiore a |
|-------------------------|-------------------|--|--|
| PVS-20-TL- (*)          |                   | CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW) | 2403B  |

| Modello Inverter 4 MPPT | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare  | Versione FW (update version) non inferiore a |
|-------------------------|-------------------|--|--|
| PVS-20-30-33-TL- (*)    |                   | CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW) | 2403A  |

| Modello Inverter | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare  | Versione FW (update version) |
|------------------|-------------------|--|------------------------------|
| PVS-50-TL- (*)   |                   | CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW) | 2024B                        |

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

| Modello Inverter | Part Number (P/N) | Standard di rete da impostare  | Versione FW (update version) non inferiore a |
|------------------|-------------------|--|--|
| PVS-100-TL-(*)   |                   | CEI 0-21 EX<br>(SPI/DDI esterno all'inverter per impianti oltre 11.08kW) | 2201B  |

Nota (\*): Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

### 3. Informazioni per la compilazione dell'“allegato A” al “Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di ENEL Distribuzione” (Impostazioni relative agli Standard di rete selezionabili)

Nell'allegato A al “Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di ENEL distribuzione”, vengono richieste informazioni relative alle caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia utilizzato nell'impianto.

Nel caso di impianti:

1) TIPO A: con potenza da 800W fino a 11.08kW.

Le protezioni (SPI /DDI) possono essere integrate negli inverter.

2) TIPO B: con potenza superiore a 11.08kW.

il sistema di protezione di interfaccia deve essere esterno al sistema di conversione. Per questo motivo le informazioni per la compilazione delle tabelle devono essere derivate dalle caratteristiche della protezione di interfaccia esterna utilizzata e la verifica delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia deve essere eseguita mediante cassetta prova relè.

Gli inverter consentono di selezionare il “paese di installazione / standard di rete” in fase di prima accensione (messa in servizio / commissioning) .

Le possibili impostazioni per impianti connessi in Bassa Tensione (BT) in Italia sono:

a) Italia CEI 0-21 Internal protection (CEI021 IN); da utilizzare in impianti “TIPO A” fino a 11.08kW; le protezioni (SPI /DDI) sono integrate negli inverter.

b) Italia CEI 0-21 External protection (CEI021 EX); da utilizzare in impianti “TIPO B” oltre i 11.08kW; le protezioni (SPI/DDI) sono esterne agli inverter.

Per modalità di impostazione del “paese di installazione” si rimanda ai manuali degli inverter.

| Impostazioni di fabbrica per Standard "CEI021 IN" (Italia CEI 0-21:2022-03; V1:2022-11; V2:2024-01 Internal protection)<br>(SPI/DDI integrati nell'inverter per impianti "TIPO A" fino a 11.08kW)<br>Istruzioni di compilazione dell'allegato A |                       |  |   |                                    |  |  |           |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|-----------|
| Protezione  | Valori di soglia      |  |   | Tempi di intervento                |  |  | Abilitata |
|   | Soglia prescritta (1) | Soglia impostata in fabbrica (fase-Neutro) | Soglia nominale impostata in fabbrica (fase-fase) | Tempo di intervento prescritto (1) | Tempo di intervento impostato (modificabile) | Tempo di intervento rilevabile con la funzione: Autotest |           |
| 59.S1   | 1,10 Vn               | 253V (1,10Vn)                              | 440V  | ≤3 s                               | 0,18 s                                       | Autotest [(U> (10 m)]                                    | SI        |
| 59.S2   | 1,15 Vn               | 264,5V (1,15Vn)                            | 460V  | 0,2 s                              | 0,18 s                                       | Autotest [U>>]   | SI        |
| 27.S1   | 0,85 Vn               | 195,5V (0,85Vn)                            | 340V  | 1.5 s                              | 1,48 s                                       | Autotest [U<]  | SI        |
| 27.S2   | 0,15 Vn               | 34.5V (0,15Vn)                             | 60V   | 0,2 s                              | 0,18 s                                       | Autotest [U<<]   | SI        |
| 81>.S1 (2)  | 50,2 Hz               | 50,2 Hz                                    |   | 0,1 s                              | 0,1 s  | Autotest [F>]  | NO        |
| 81<.S1 (2)  | 49,8 Hz               | 49,8 Hz                                    |   | 0,1 s                              | 0,1 s  | Autotest [F<]  | NO        |
| 81>.S2  | 51,5 Hz               | 51,5 Hz                                    |   | 0,1 s oppure 1 s                   | 0,1 s  | Autotest [F>>]   | SI        |
| 81<.S2  | 47,5 Hz               | 47,5 Hz                                    |   | 0,1 s oppure 4 s                   | 0,1 s  | Autotest [F<<]   | SI        |
| Comando Locale  | "BASSO "              | "BASSO"                                    |   |                                    |  |  |           |
| Segnale Esterno   | "ALTO"                | "ALTO"                                     |   |                                    |  |  |           |

Nota (1) = Valori prescritti dalla Norma CEI 0-21. Par.8.6.2.1, tabella 13

Nota (2) = Protezione disabilitata attraverso comando locale stato "BASSO".

Per impostare il comando locale "ALTO", abilitare le soglie di frequenza F> e F<.

**Impostazioni di fabbrica per Standard "CEI021 EX" (Italia CEI 0-21:2022-03; V1:2022-11; V2:2024-01 External protection)**

**(SPI/DDI esterni all'inverter per impianti "TIPO B" oltre 11.08kW)**

**Non compilare l'allegato A utilizzando i valori di questa tabella ma le impostazioni dell'SPI esterno (dispositivo SPI esterno all'inverter verificabile con cassetta prova-relè)**

| Protezione            | Valori di soglia                           |   | Tempi di intervento |  |  | Abilitata |
|-----------------------|--|---|---------------------|--|--|-----------|
|                       | Soglia impostata In fabbrica (fase-neutro) | Soglia nominale impostata In fabbrica (fase-fase) |                     | Tempo di intervento impostato                  | Tempo di intervento rilevabile con la funzione: Autotest |           |
| 59.S1 <sup>(3)</sup>  |  |   |                     |  | Autotest [(U> (10 m))]                                   | NO        |
| 59.S2                 | 280,6V (1,22 Vn)                           | 488V  |                     | 0,18 s <sup>(4)</sup><br>0,20 s <sup>(5)</sup> | Autotest [U>>]   | SI        |
| 27.S1                 | 161V (0,70 Vn)                             | 280V  |                     | 1,58 s <sup>(4)</sup><br>1,60 s <sup>(5)</sup> | Autotest [U<]  | SI        |
| 27.S2                 | 23V (0,1 Vn)                               | 40V   |                     | 0,30 s   | Autotest [U<<]   | SI        |
| 81>.S1 <sup>(3)</sup> |  |   |                     |  | Autotest [F>]  | NO        |
| 81<.S1 <sup>(3)</sup> |  |   |                     |  | Autotest [F<]  | NO        |
| 81>.S2                | 52 Hz                                      | 52 Hz   |                     | 1 s  | Autotest [F>>]   | SI        |
| 81<.S2                | 47 Hz                                      | 47 Hz   |                     | 4 s  | Autotest [F<<]   | SI        |

Nota <sup>(3)</sup> = Protezione disabilitata

Nota <sup>(4)</sup> = tempo impostato negli inverter: TRIO-5.8/7.5/8.5, PVI-10.0/12.5, TRIO-20.0/27.6

Nota <sup>(5)</sup> = tempo impostato negli inverter: PVS-10/12.5/15, PVS-20/30/33, PVS-50, PVS-100

**4. Informazioni di compilazione dell'allegato D (Addendum tecnico) al "Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di ENEL Distribuzione"**

| TABELLA DATI CONVERTITORE (parte I) |  |                   |                              |                      |         |          |  |                 |                       |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|----------------------|---------|----------|--|-----------------|-----------------------|
| Marca                               | Modello  | Part Number (P/N) | Matricola                    | Tipo                 | N. Poli | N. unità | Pot. Attiva Nom. unità di generazione [kW] | cos $\phi$ nom. | Tensione nominale [V] |
| FIMER                               | TRIO-5.8-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>TRIO-7.5-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>TRIO-8.5-TL-OUTD- <sup>(*)</sup> |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 5.8<br>7.5<br>8.5                          | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVI-10.0-TL-OUTD- <sup>(*)</sup>   |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 10   | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVI-12.5-TL-OUTD- <sup>(*)</sup>   |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 12.5                                       | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVS-10-TL- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 10   | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVS-12.5-TL- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 12.5                                       | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVS-15-TL- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 15   | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | TRIO-20.0-TL-OUTD- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 20   | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | TRIO-27.6-TL-OUTD- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 27,6                                       | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVS-20-TL- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta<br>inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 20   | > 0,995         | 400                   |

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

| TABELLA DATI CONVERTITORE (parte I) |                            |                   |                           |                      |         |          |  |                 |                       |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------|--|-----------------|-----------------------|
| Marca                               | Modello                    | Part Number (P/N) | Matricola                 | Tipo                 | N. Poli | N. unità | Pot. Attiva Nom. unità di generazione [kW] | cos $\phi$ nom. | Tensione nominale [V] |
| FIMER                               | PVS-30-TL- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 30   | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVS-33-TL- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 33   | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVS-50-TL- <sup>(*)</sup>  |                   | vedere etichetta inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 50   | > 0,995         | 400                   |
| FIMER                               | PVS-100-TL- <sup>(*)</sup> |                   | vedere etichetta inverter | Convertitore statico | 3P+N    | -        | 100  | > 0,995         | 400                   |

Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

| TABELLA DATI CONVERTITORE (parte II) |   |  |  |                 |  |                            |                                      |
|--------------------------------------|---|--|--|-----------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Modello                              | Corrente Corto-circuito (I <sub>cc</sub> [A]) | Corrente Nominale (I <sub>n</sub> [A]) | Rapporto I <sub>cc</sub> /I <sub>n</sub> | X''d [p.u.]     | Potenza reattiva a vuoto (Q <sub>0</sub> ) [VAR] | Potenza condensatori [VAR] | Modalità di inserimento condensatori |
| TRIO-5.8-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>     | 12  | 10                                     | 1,2                                      |                 |  |                            |                                      |
| TRIO-7.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>     | 14,5  | 12,5                                   | 1,16                                     | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| TRIO-8.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>     | 16,5  | 14,5                                   | 1,138                                    |                 |  |                            |                                      |
| PVI-10.0-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>     | 19  | 14,5                                   | 1,315                                    | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVI-12.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>     | 22  | 18                                     | 1,222                                    | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-10-TL <sup>(*)</sup>             | 18,4  | 14,5                                   | 1,27                                     | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-12.5-TL <sup>(*)</sup>           | 23  | 18                                     | 1,28                                     | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-15-TL <sup>(*)</sup>             | 26,45   | 21,6                                   | 1,28                                     | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| TRIO-20.0-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>    | 35  | 29                                     | 1,207                                    | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| TRIO-27.6-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>    | 46  | 40                                     | 1,150                                    | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-20-TL <sup>(*)</sup>             | 38,4  | 29                                     | 1,15                                     | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-30-TL <sup>(*)</sup>             | 57,6  | 40,3                                   | 1,15                                     | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-33-TL <sup>(*)</sup>             | 63,4  | 55,1                                   | 1,15                                     | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-50-TL <sup>(*)</sup>             | 92  | 77                                     | 1,195                                    | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |
| PVS-100-TL <sup>(*)</sup>            | 155   | 144,3                                  | 1,074                                    | Non Applicabile | Non Applicabile                                  | Non Applicabile            | Non Applicabile                      |

Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

| TABELLA DATI CONVERTITORE (parte III)   |                         |                    |                              |   |   |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|
| Modello   | Servizio dei generatori | Modalità di avvio  | Interblocco di funzionamento | La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante: | Il sistema di controllo dello squilibrio di potenza è:  |
| TRIO-5.8-TL_OUTD- <sup>(*)</sup><br>TRIO-7.5-TL_OUTD- <sup>(*)</sup><br>TRIO-8.5-TL_OUTD- <sup>(*)</sup><br>PVI-10.0-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>PVI-12.5-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>PVS-10-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-12.5-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-15-TL- <sup>(*)</sup> | Funzionamento continuo  | Automatica da rete | Assente                      | Protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0-21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore                    | Integrato nell'inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi) |
| TRIO-20.0-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>TRIO-27.6-TL-OUTD- <sup>(*)</sup><br>PVS-20-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-30-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-33-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-50-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-100-TL- <sup>(*)</sup>  | Funzionamento continuo  | Automatica da rete | Assente                      | Protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0-21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore                    | Integrato nell'inverter (inverter trifase con erogazione di potenza equilibrata sulle tre fasi) |

Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

| TABELLA DATI DISPOSITIVI (DDI)<br>(applicabile solo per impianti con potenza inferiore o uguale a 11,08kW in cui si sfrutta il SPI integrato nell'inverter) |                   |   |                                     |      |           |                             |              |
|---|-------------------|---|-------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Modello inverter  | Part Number (P/N) | Marca e Modello DDI                             | Numero                              | Tipo | CEI EN    | Rif. Schema                 | Interblocchi |
| TRIO-5.8-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>  |                   | FINDER<br>62 Series                             | 2 Relè trifase<br>(in serie)        | Relè | CEI 11-20 | Integrato<br>nell' inverter | Nessuno      |
| TRIO-7.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup><br>TRIO-8.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>  |                   | PANASONIC<br>LF-G Series<br>(model ALFG-1PF121) | 6 (2 in serie per<br>ciascuna fase) | Relè | CEI 11-20 | Integrato<br>nell' inverter | Nessuno      |
| PVI-10.0-TL-OUTD. <sup>(*)</sup><br>PVI-12.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup>  |                   | <i>Panasonic</i><br><i>ALFG2PF121</i>           | 6 (2 in serie per<br>ciascuna fase) | Relè | CEI 11-20 | Integrato<br>nell' inverter | Nessuno      |
| PVS-10-TL. <sup>(*)</sup><br>PVS-12.5-TL. <sup>(*)</sup><br>PVS-15-TL. <sup>(*)</sup>   |                   | <i>Panasonic</i><br><i>ALFG2PF121</i>           | 6 (2 in serie per<br>ciascuna fase) | Relè | CEI 11-20 | Integrato<br>nell' inverter | Nessuno      |

| TABELLA INFORMAZIONI SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI)<br>(applicabile solo per impianti con potenza inferiore o uguale a 11,08kW in cui si sfrutta il SPI integrato nell'inverter) |       |                 |                 |                               |
|--|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Modello inverter   | Marca | Modello         | Firmware        | Integrato in altri apparati   |
| TRIO-5.8-TL-OUTD. <sup>(*)</sup><br>TRIO-7.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup><br>TRIO-8.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup><br>PVI-10.0/12.5-TL-OUTD. <sup>(*)</sup><br>PVS-10/12.5/15-TL. <sup>(*)</sup>       | FIMER | Non Applicabile | Non Applicabile | Sì, all'interno dell'inverter |

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

| <b>ULTERIORI INFORMAZIONE PER IL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO</b><br><b>(valide per tutti gli inverter indicati nel paragrafo 2. (Campo di applicazione))</b>  |           |
|--|-----------|
| Richiesta  | Risposta  |
| è prevista la possibilità di escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete all'aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell'Allegato A70?  | <b>SI</b> |
| La funzione di riduzione della potenza immessa in rete all'aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell'Allegato A70 è stata esclusa (impostazione di fabbrica: soglia di attivazione = 50.2Hz; gradiente di potenza = 76.9%/Hz)? | <b>NO</b> |

## 5. Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza attraverso display, software Manager LITE o WUI.

### 5.1 Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza tramite display.

Questa procedura si applica ai seguenti inverter:


| Modello Inverter   |
|--|
| TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup><br>PVI-10.0/12.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup><br>TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD <sup>(*)</sup> |

Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

I diagrammi di seguito riportano la sequenza di operazioni da eseguire per la disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza, interagendo con il display ed i tasti ESC/UP/DOWN/ENTER.

**Nota:** la password di servizio da utilizzare nella procedura descritta di seguito può essere ricavata dal sito di registrazione <https://registration.solar.fimer.com> accedendo all'area riservata con il proprio username e password.

**TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD**  
**PVI-10.0/12.5-TL-OUTD**  
**TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD**

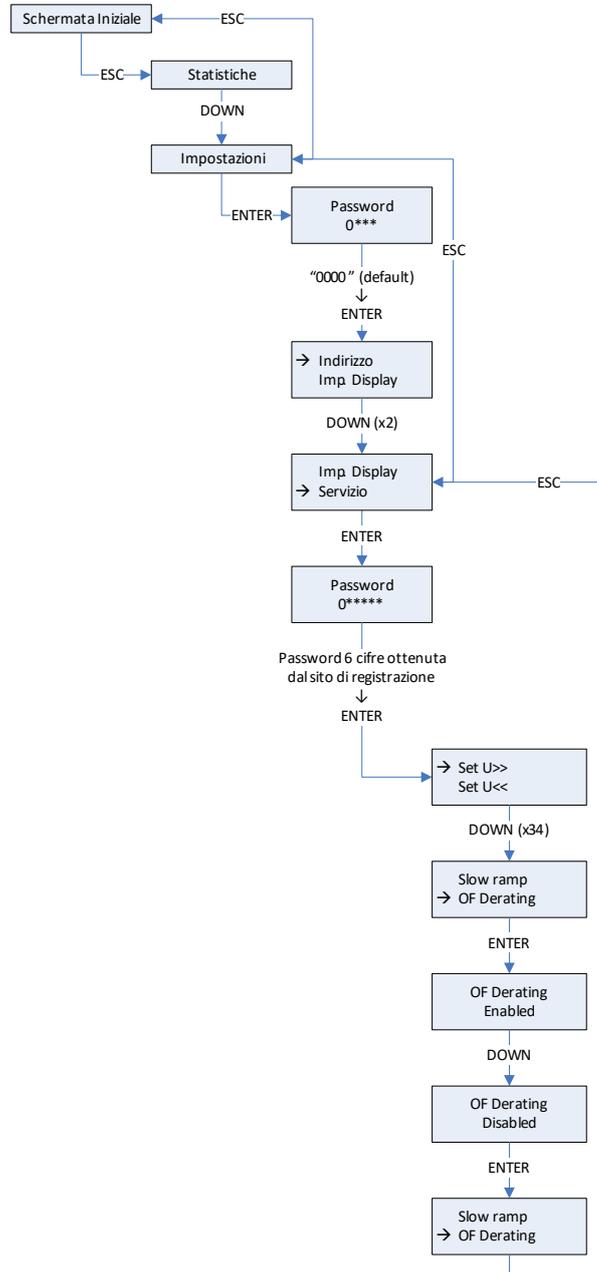

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

## 5.2 Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza tramite SW Aurora Manager LITE .

Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

| Modello Inverter            |
|-----------------------------|
| TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD(*) |
| PVI-10.0/12.5-TL-OUTD(*)    |
| TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD(*)   |


Nota (\*): Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

**Nota:** il Software Aurora Manager LITE (nella versione a 32 bit e nella versione a 64 bit) è disponibile nell'area riservata agli utenti registrati nel sito <https://registration.solar.fimer.com> Per l'utilizzo del SW occorre essere in possesso della password di accesso avanzato (la stessa che si ottiene durante la fase di registrazione al sito).

Eeguire le operazioni di collegamento e configurazione della comunicazione come riportato nel manuale del SW Aurora Manager LITE.

Selezionare attraverso il menu **“Configuration > Set up area Access”** l'accesso in modalità **“installatore”**.

Accedere al tab **“Setup”**, selezionare il tab **“AC Side”** e quindi **“High frequency derating”**. La figura di seguito riporta lo screenshot del programma prima della modifica dell'impostazione (configurazione di default dell'inverter con Derating mode **“CEIO-21”** abilitato.):

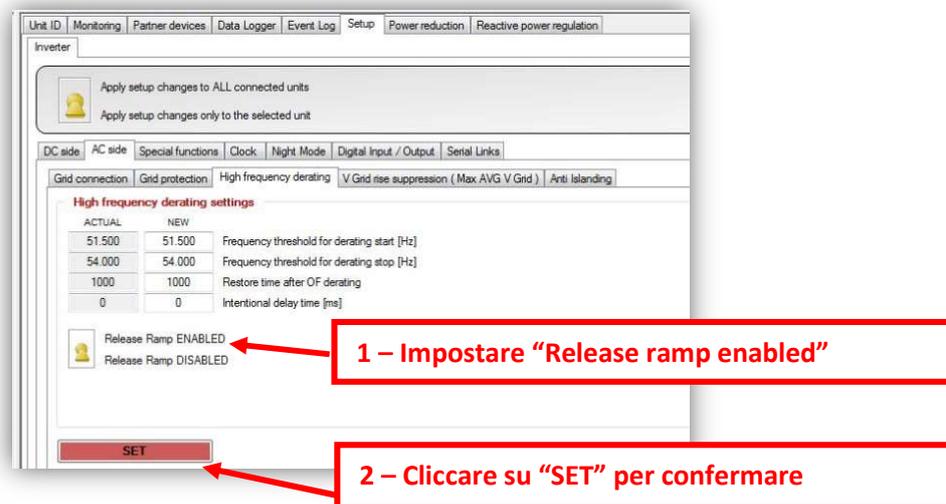

### 5.3 Disabilitazione della funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza tramite WUI (Web User Interface) - connessione WiFi o Ethernet.


Questa procedura si applica ai seguenti inverter:

| Modello Inverter               |
|--------------------------------|
| PVS-10/12.5/15- <sup>(*)</sup> |
| PVS-20/30/33- <sup>(*)</sup>   |
| PVS-50- <sup>(*)</sup>         |
| PVS-100- <sup>(*)</sup>        |


Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Accedere alla pagina “Admin Plus” della WUI indicata di seguito ed inserire il “Token” (password di service o di secondo livello) di sblocco per abilitare la modalità “Admin Plus” .

Il “Token” è scaricabile dal sito <https://registration.solar.fimer.com> previa registrazione, indicando il Serial-number (6 caratteri) e la data di produzione dell’inverter (WK), visibili sull’etichetta.

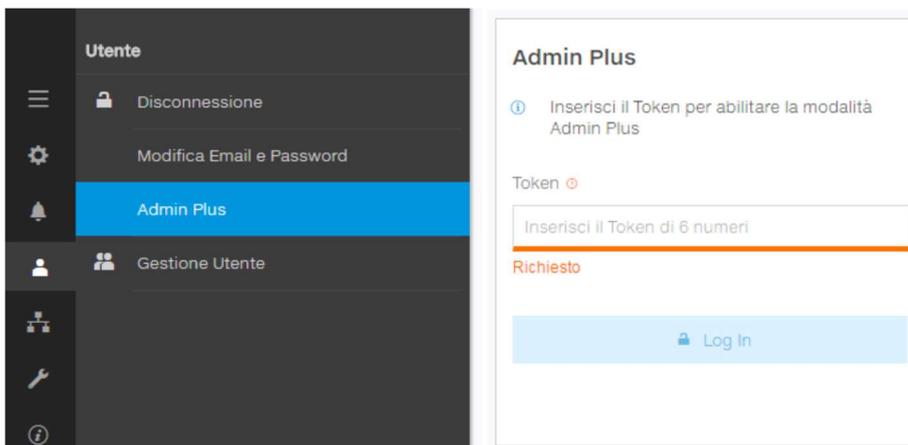

Per gli inverter PVS-50 e PVS-100 disabilitare il selettore come indicato nella finestra seguente.

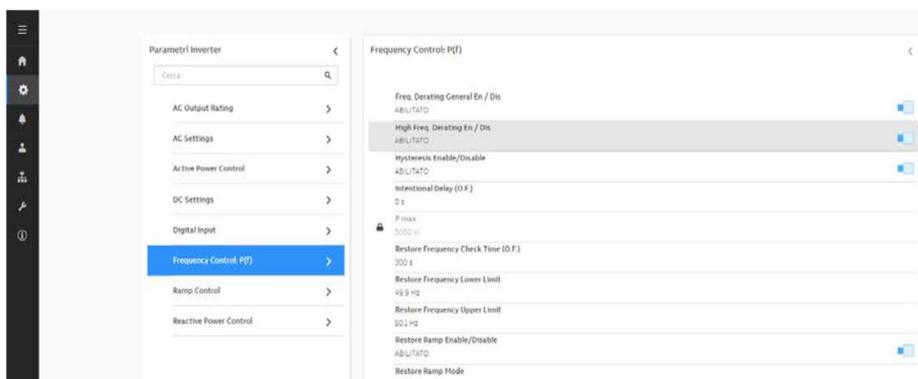


Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

Per gli inverter PVS-10/12.5/15 e PVS-20/30/33 disabilitare (disable) la funzione “Over-freq control es/dis” come indicato nella finestra seguente.

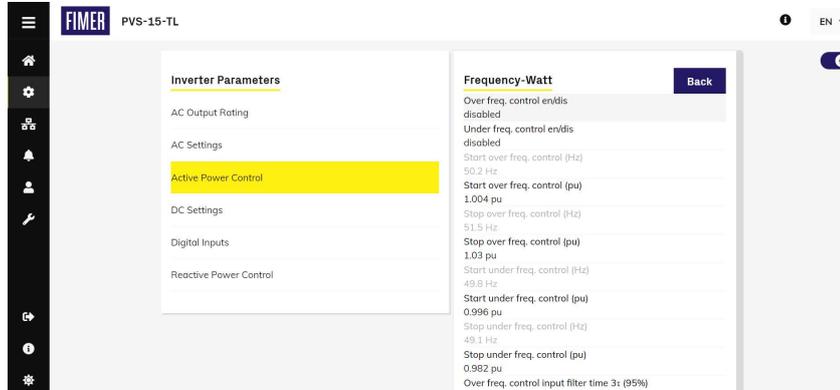

## 6. Impostazione del comando locale “ALTO” (abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza: F> e F<)

### 6.1 abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza tramite il software Aurora Manager LITE.

Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

| Modello Inverter   | SW di configurazione avanzata                                    |
|--|--|
| TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD(*)<br>PVI-10.0/12.5-TL-OUTD(*)<br>TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD(*) | Software Aurora Manager LITE<br>(versione 5.0.0.77 o successiva) |

Nota (\*): Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.


**Nota:** il SW Aurora Manager LITE (nella versione a 32 bit e nella versione a 64 bit) è disponibile nell’area riservata agli utenti registrati nel sito <https://registration.solar.fimer.com>. Per l’utilizzo del SW occorre essere in possesso della password di accesso avanzato (la stessa che si ottiene durante la fase di registrazione al sito).

Eeguire le operazioni di collegamento e configurazione della comunicazione come riportato nel manuale del SW Aurora Manager LITE.


Selezionare attraverso il menu “**Configuration**> **Set up area Access**” l’accesso in modalità “installatore”.

**Impostazione del comando locale "ALTO" (abilitazione delle soglie "restrittive" di frequenza)**

Accedere al tab "Setup", selezionare il tab "AC Side" e quindi "Grid Protection". La figura di seguito riporta lo screenshot del programma prima della modifica dell'impostazione (configurazione di default dell'inverter, con soglie "restrittive" disabilitate):

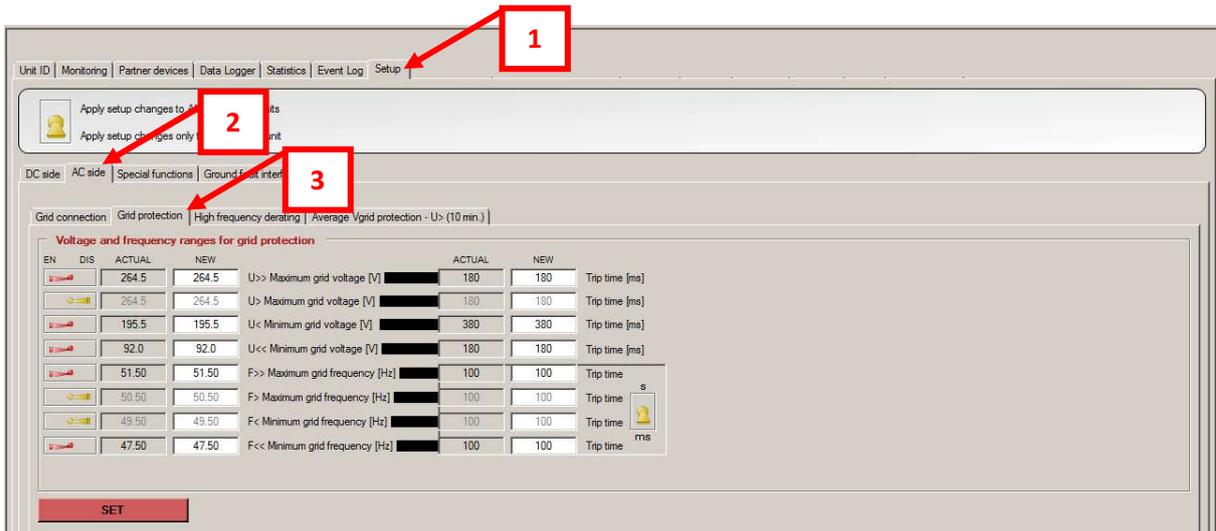

Per abilitare le soglie di frequenza "restrittive", spostare i selettori corrispondenti a "F> Maximum Grid Frequency" e "F< Minimum Grid Frequency" in posizione "EN" e cliccare su "SET" come riportato nella figura di seguito:

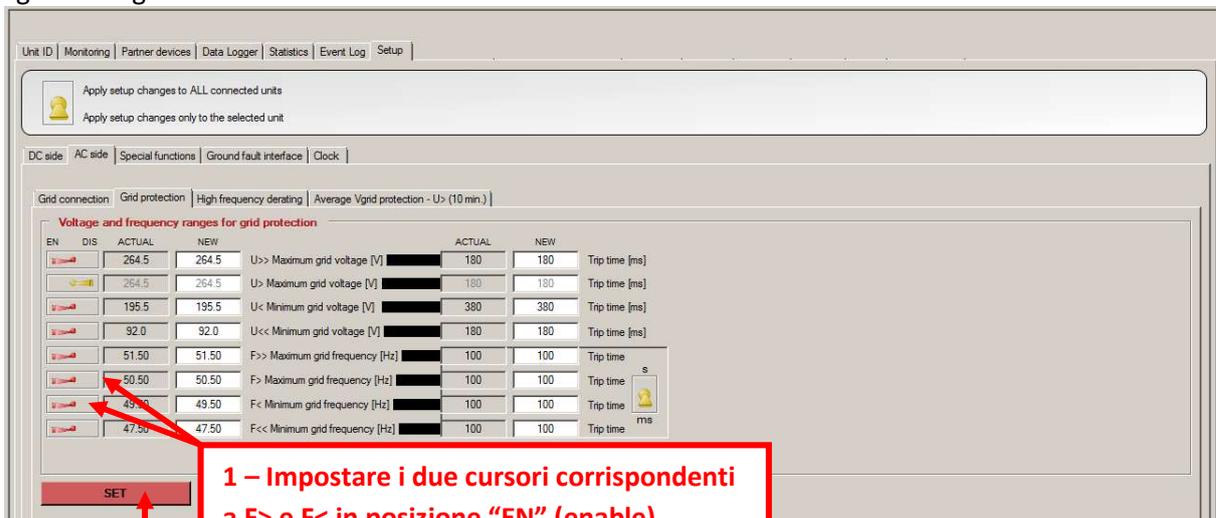

**2 - Cliccare su "SET" per confermare l'impostazione**

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

## 6.2 abilitazione delle soglie “restrittive” di frequenza F> (OF1) e F< (UF1) tramite WUI (Web User Interface – connessione WiFi o Ethernet)


Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

| Modello Inverter  | configurazione avanzata con: |
|---|------------------------------|
| PVS-10/12.5/15- <sup>(*)</sup><br>PVS-20/30/33- <sup>(*)</sup><br>PVS-50- <sup>(*)</sup><br>PVS-100- <sup>(*)</sup> | Web User Interface (WUI)     |


Nota (\*): Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Accedere alla pagina “Admin Plus” della WUI ed inserire il “Token” (password di service o di secondo livello) di sblocco per abilitare la modalità “Admin Plus”.


Il “Token” è scaricabile dal sito <https://registration.solar.fimer.com> previa registrazione, indicando il Serial-number (6 caratteri) e la data di produzione dell’inverter (WK), visibili sull’etichetta.

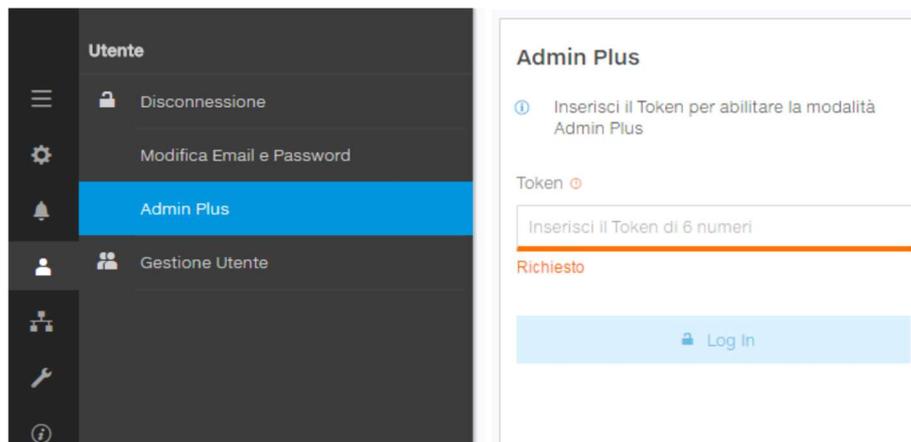

Per gli inverter PVS-50 e PVS-100 l'abilitazione delle protezioni si ottiene attivando i selettori della WUI indicati in rosso nella immagine seguente:

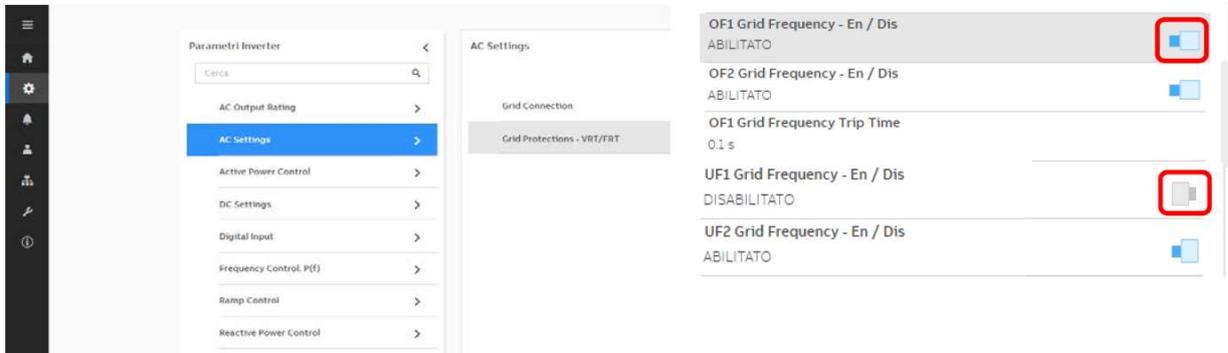

Per gli inverter PVS-10/12.5/15 e PVS-20/30/33 l'abilitazione delle protezioni si ottiene abilitando (enable) le protezioni OF1 (over frequency) e UF1 (under frequency) come nell'esempio successivo riferito alla protezione UF1.

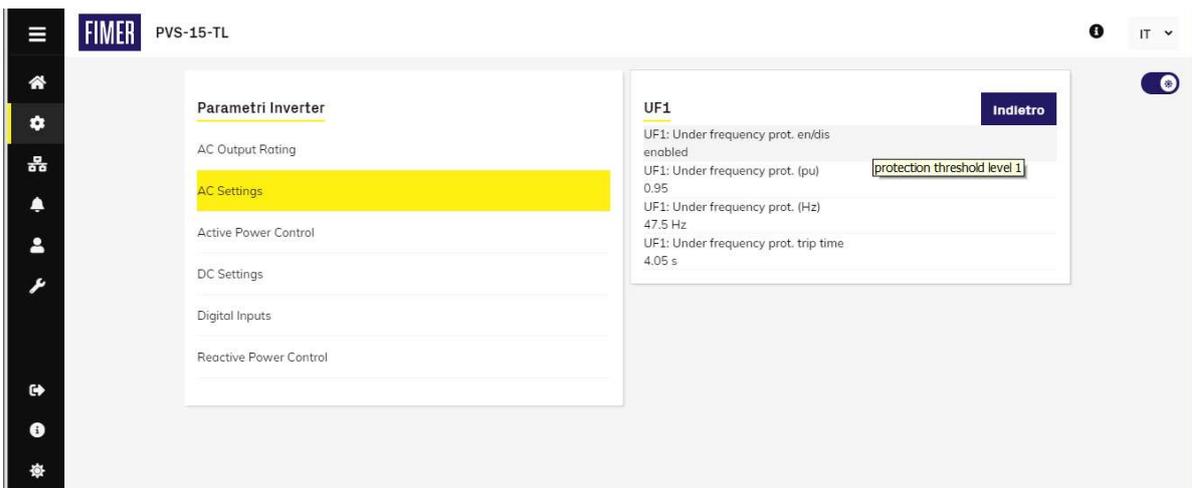

## 7. Funzione di autotest

La funzione di autotest permette la verifica del corretto funzionamento della protezione di interfaccia integrata nell'inverter. Questa funzione è utilizzabile soltanto se è stato selezionato lo Standard di rete: **"CEI021 IN" (Italia CEI0-21 Internal protection)** in impianti fino a 11.08kW.

In impianti con potenza superiore a 11,08kW con inverter nei quali è stato selezionato lo Standard di rete: **"CEI021 EX" (Italia CEI0-21 External protection)** deve essere previsto un sistema di protezione di interfaccia esterno, secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 0-21, par. 8.6.2.

Per questo motivo la verifica del corretto funzionamento del sistema di protezione di interfaccia **deve essere eseguita sul sistema di protezione esterno all'inverter** attraverso cassetta prova relè e non sull'inverter per mezzo dell'autotest.

In questo caso la funzione di autotest può essere utilizzata per verificare che le impostazioni dei relè di tensione/frequenza integrati negli inverter siano in linea con quanto prescritto al paragrafo 8.2 dell'allegato A70 al codice di rete di TERNA. Tale paragrafo prescrive infatti che *"Eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del sistema di protezione di interfaccia (tipicamente quelli integrati nell'inverter) dovranno essere regolati in modo coerente con quanto sopra stabilito con finestre di intervento più ampie di quelle suddette o, a limite, uguali ad esse"*.

La procedura di autotest:

- è attuabile unicamente con inverter connesso alla rete AC;
- richiede tempi di attesa elevati tra test successivi

### 7.1 Procedura di esecuzione dell'autotest tramite display.

Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

| Modello Inverter                        |
|---|
| TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup> |
| PVI-10.0/12.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup>    |

Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Il diagramma di seguito riporta la sequenza di operazioni da eseguire per l'esecuzione dell'autotest, interagendo con attraverso il display ed i tasti ESC/UP/DOWN/ENTER. Se una protezione è disabilitata, il relativo test riporta l'indicazione "N/A" (Non Abilitata).

***Diagramma di flusso del menù display per l'esecuzione della funzione AUTOTEST***

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)


## 7.2 Procedura di esecuzione dell'autotest tramite WUI (Web User Interface).

Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:


| Modello Inverter |
|------------------|
| PVS-10.0(*)      |
| PVS-12.5(*)      |
| PVS-15(*)        |

Nota (\*): Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Entrare nel WUI (Web User Interface) come amministratore con la password definita durante la messa in esercizio dell'inverter:

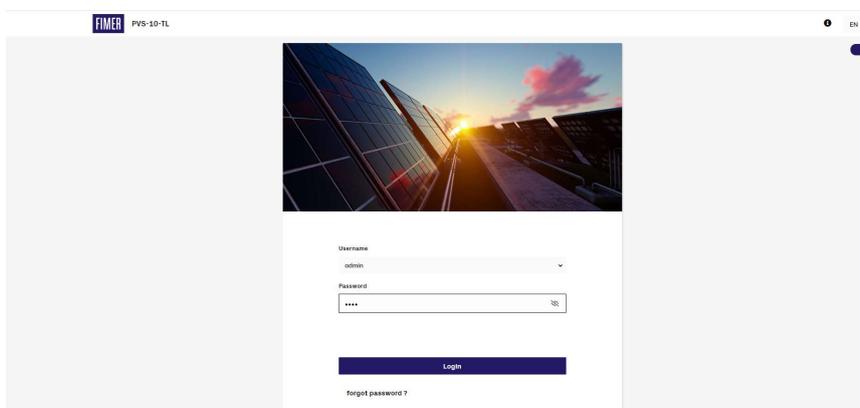

Selezionare “service tools” e AUTOTEST:

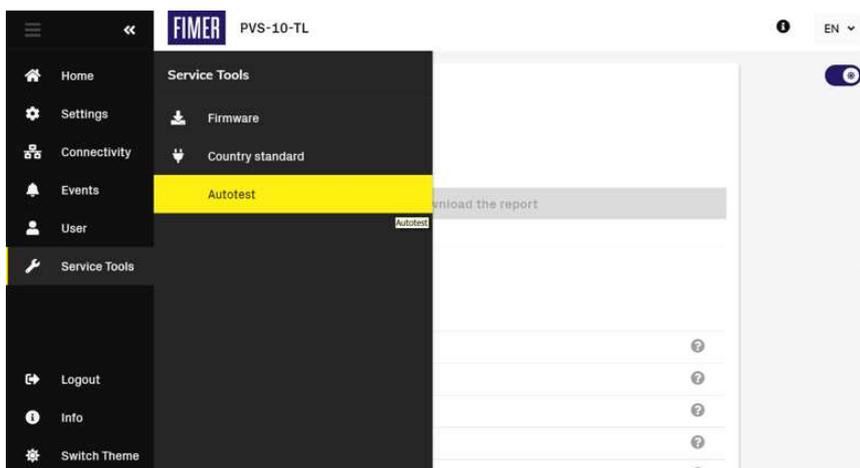


Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

Premere “Start” per attivare l’AUTOTEST (alla fine sarà possibile scaricare un report in formato .pdf):

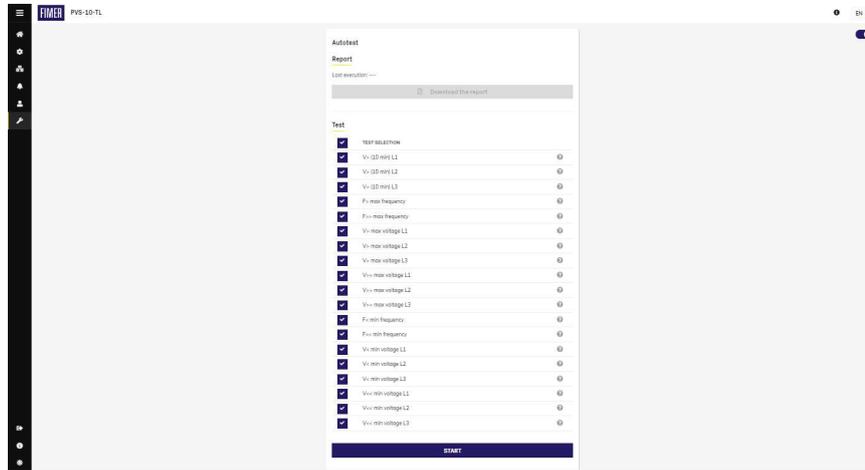

### 7.3 Osservazione in merito ai tempi di intervento dei relè di tensione/frequenza rilevati attraverso la funzione autotest.

La Norma CEI 0-21 prescrive al par. 4 dell’allegato A (“Caratteristiche e prove per il Sistema di protezione di interfaccia (SPI)”), che “per qualsiasi SPI, sia esso integrato nell’inverter o meno, deve sempre essere possibile verificare il corretto intervento dello stesso secondo le soglie ed i tempi impostati”. Con particolare riferimento ai tempi di intervento “la verifica è positiva quando lo scatto del SPI avviene nei limiti di errore seguenti per almeno 3 prove consecutive”:  $\leq 3\% \pm 20\text{ ms}$ . Questo significa che se il tempo di intervento di una protezione è impostato a 100 ms, la verifica è da considerarsi positiva quando il tempo di intervento è compreso tra 77 ms e 123 ms. Di seguito si riportano (per ciascuno dei tempi di intervento impostato nell’inverter) i valori di tempo di intervento massimo e minimo che danno luogo a verifica positiva dei tempi di intervento delle protezioni.

| Tempo di intervento impostato (esempio) | Valore minimo di tempo di intervento per verifica positiva | Valore massimo di tempo di intervento per verifica positiva |
|---|--|---|
| 0,18 s (180 ms)                         | 0,1546 s (154,6 ms)  | 0,2054 s (205,4 ms)   |
| 0,38 s (380 ms)                         | 0,3486 s (348,6 ms)  | 0,4114 s (411,4 ms)   |
| 0,1 s (100 ms)                          | 0,77 s (77ms)  | 0,123 s (123ms)   |

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

## 8. Abilitazione dei ritardi intenzionali – funzioni P(f) (chiamata anche: Frequency-Watt o High frequency derating) e Q(U) (chiamata anche: Volt-Var )

Le funzioni di abilitazione dei ritardi intenzionali integrate nell’inverter permettono di gestire il ritardo di intervento della:

- Riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza di rete “P(f)” denominata anche “OF Derating” o “Frequency-Watt”
- Gestione della potenza reattiva in funzione della tensione di rete “Q(U)” o “Q(V)”


### 8.1 Abilitazione del ritardo di attivazione delle funzioni P(f) o Q(U) tramite Software Aurora Manager LITE.

Queste procedure è applicabile ai seguenti modelli di inverter:


| Modello Inverter   | Metodo per la configurazione avanzata                            |
|--|--|
| TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup><br>PVI-10.0/12.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup><br>TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD <sup>(*)</sup> | Software Aurora Manager LITE<br>(versione 5.0.0.77 o successiva) |

Nota (\*): Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Utilizzare il seguente pannello di controllo per l’impostazione del ritardo intenzionale della funzione P(f).

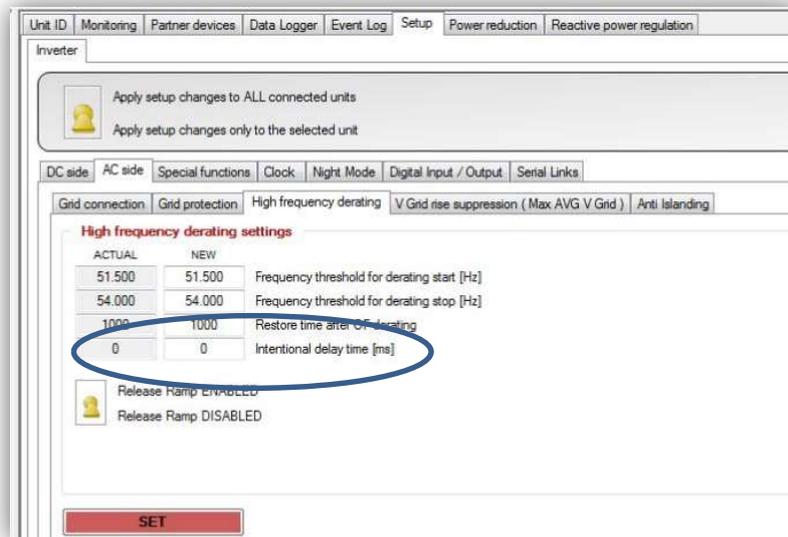

Utilizzare il seguente pannello di controllo per l'impostazione del ritardo intenzionale della funzione Q(U).

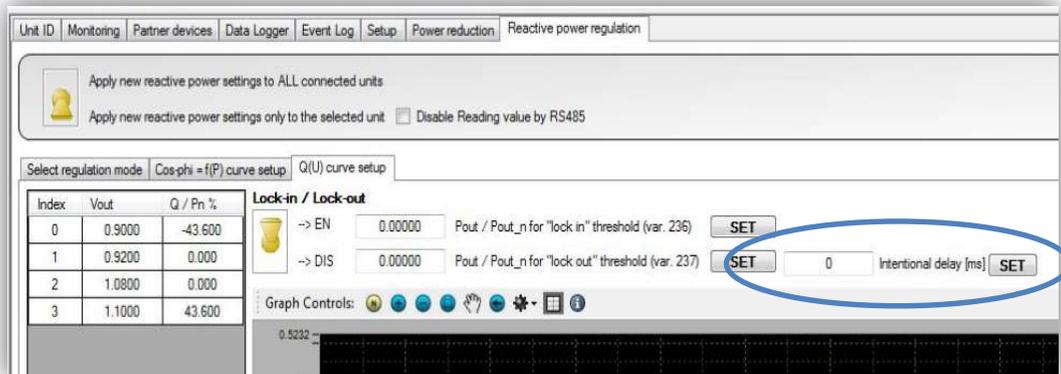

### 8.2 Abilitazione del ritardo di attivazione delle funzioni P(f) o Q(U) tramite WUI.


Questa procedura si applica ai seguenti modelli di inverter:

| Modello Inverter  | configurazione avanzata con |
|---|-----------------------------|
| PVS-10/12.5/15-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-20/30/33-TL- <sup>(*)</sup><br>PVS-50- <sup>(*)</sup><br>PVS-100- <sup>(*)</sup> | Web User Interface (WUI)    |

Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Accedere alla pagina "Admin Plus" della WUI ed inserire il "Token" (password di service o di secondo livello) di sblocco per abilitare la modalità "Admin Plus".

Il "Token" è scaricabile dal sito <https://registration.solar.fimer.com> previa registrazione, indicando il Serial-number (6 caratteri) e la data di produzione dell'inverter (WK), visibili sull'etichetta.

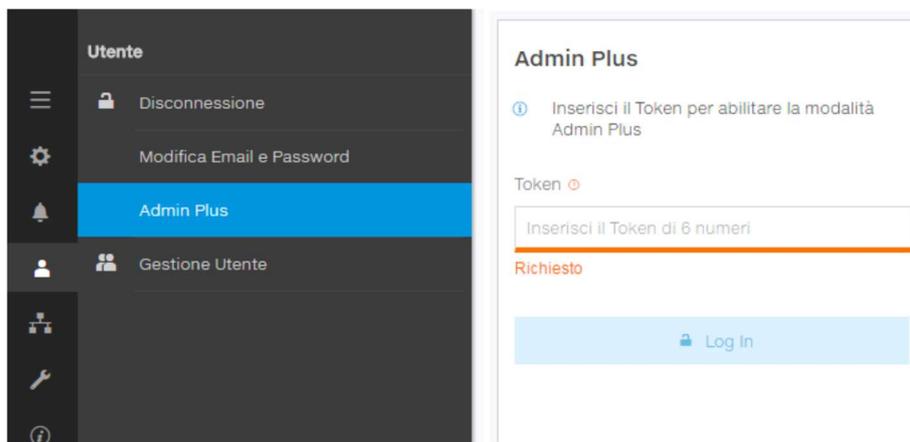


Fimer S.p.A


HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

Per gli inverter PVS-50 e PVS-100 l'impostazione del ritardo intenzionale della funzione P(f) si ottiene modificando il valore indicato in rosso nella immagine seguente:

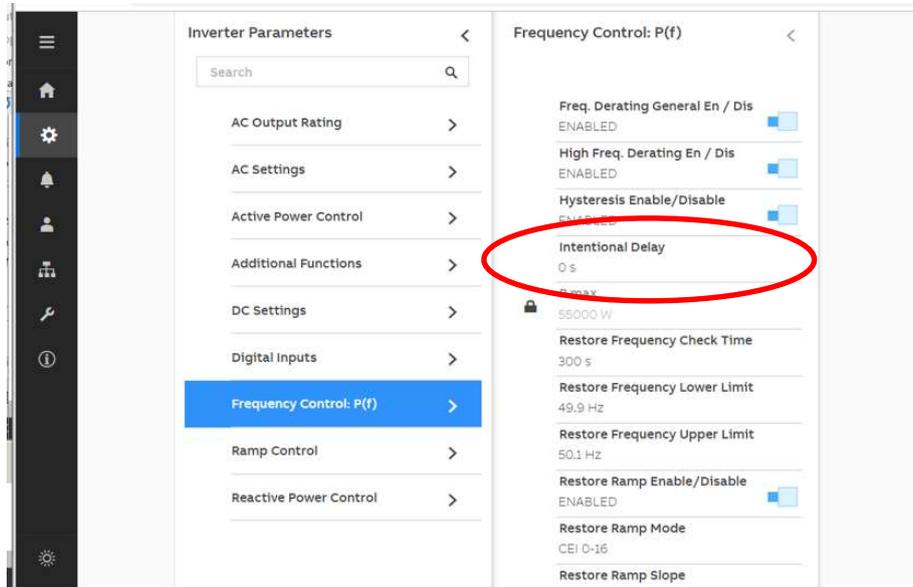

Per gli inverter PVS-50 e PVS-100 l'impostazione del ritardo intenzionale della funzione Q(V) si ottiene modificando il valore indicato in rosso nella immagine seguente:


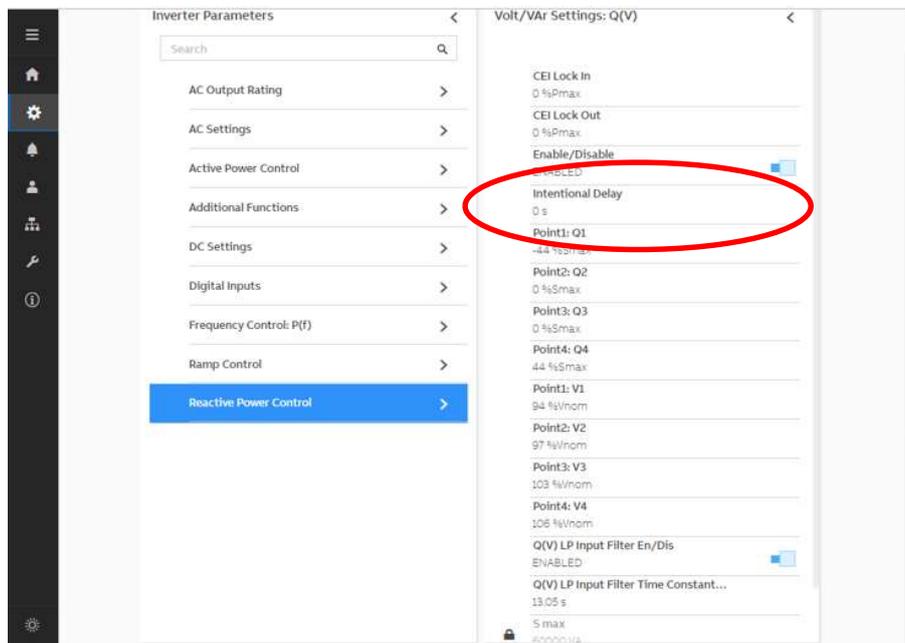


Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

Per gli inverter PVS-10/12.5/15 e PVS-20/30/33 l'impostazione del ritardo intenzionale della funzione P(f) si ottiene selezionando il parametro "Active Power Control/Frequency-Watt" e modificando il valore "Over freq control intentional delay" come indicato nelle due immagini seguenti.

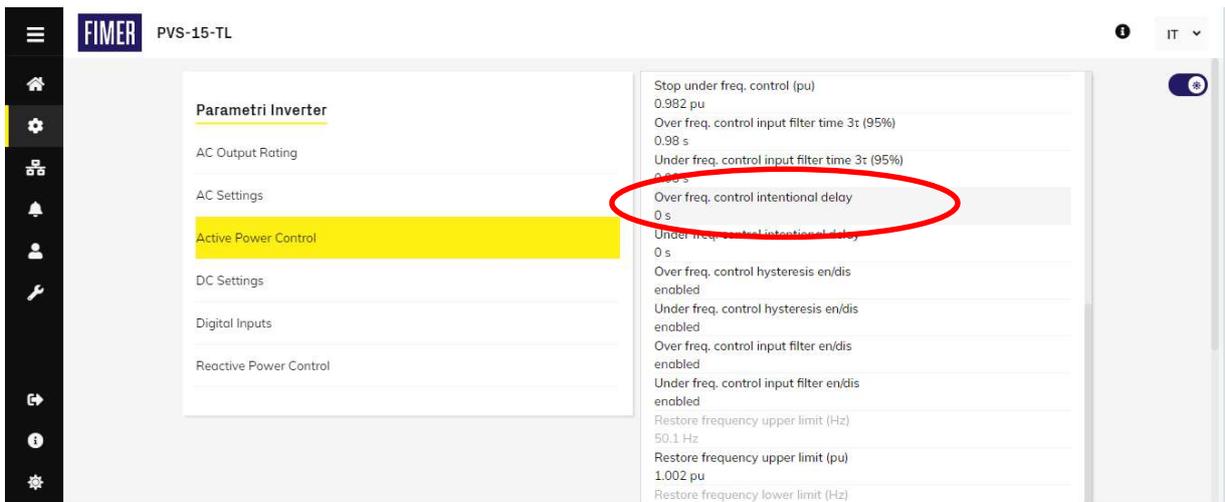
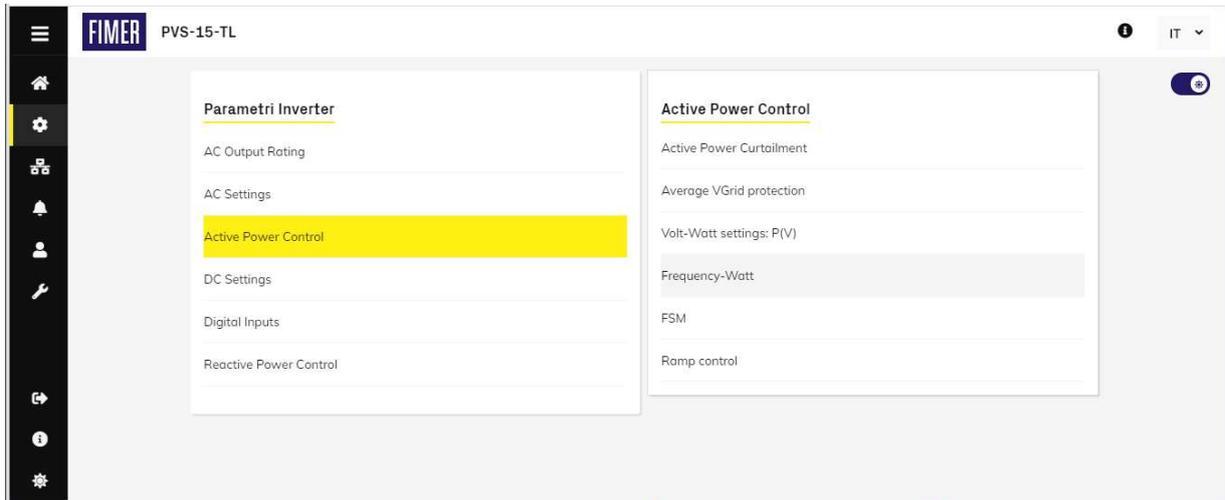


Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)

Per gli inverter PVS-10/12.5/15 e PVS-20/30/33 l'impostazione del ritardo intenzionale della funzione Q(U) si ottiene selezionando il parametro "Reactive Power Control / Reactive power additional settings" e modificando il valore "Volt-Var intentional delay" come indicato nelle due immagini seguenti.

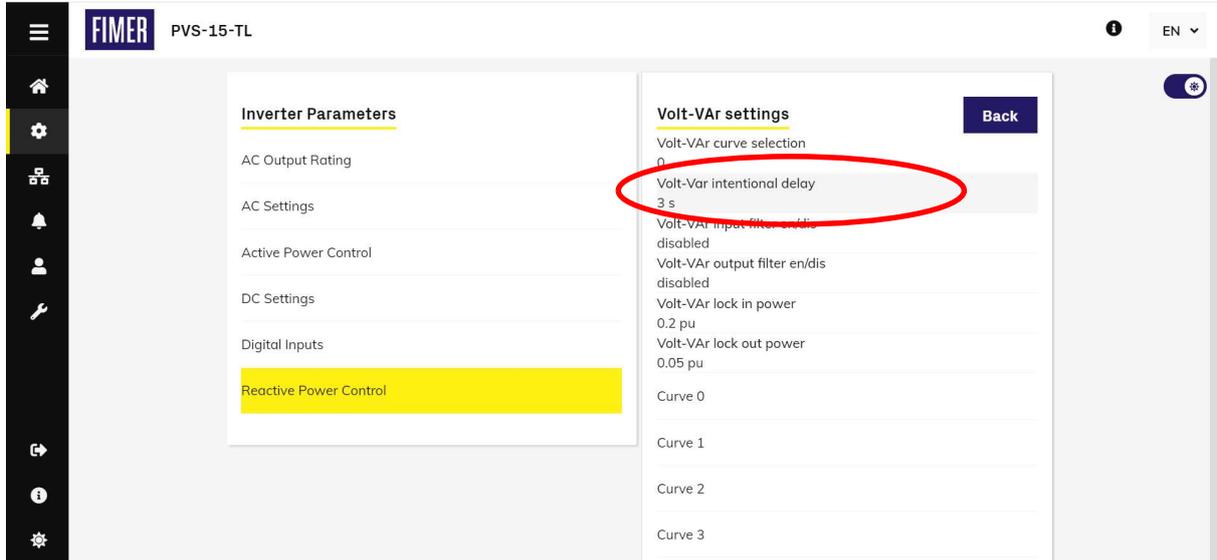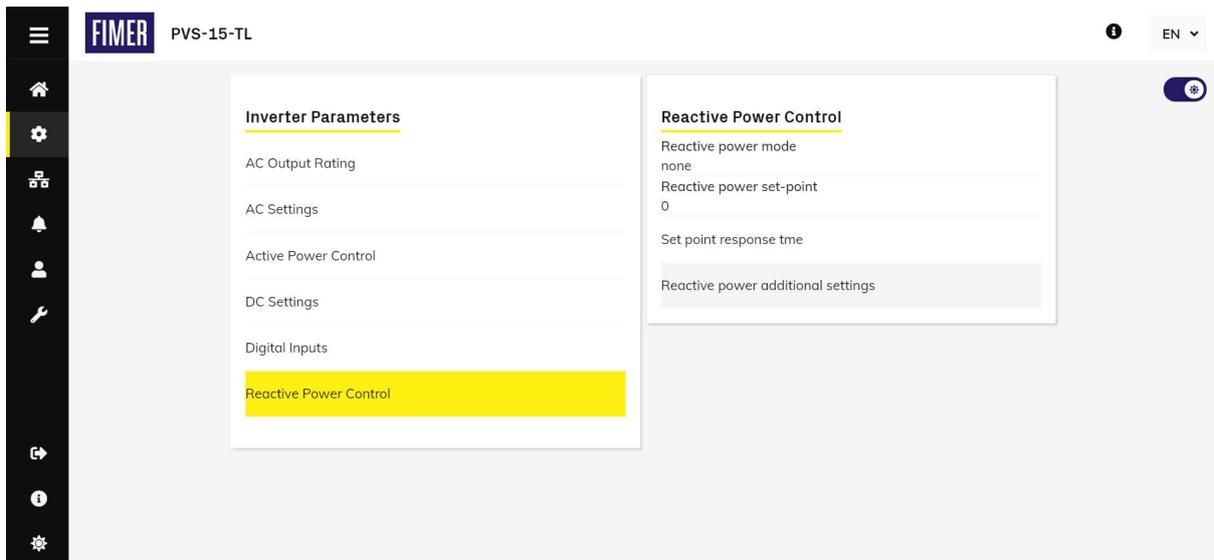

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)


### 9. Curva “P-Q capability” degli inverter.

La seguente tabella riporta gli inverter che rispettano la curva di “P-Q capability” conforme alla normativa CE10-21:2022-03; V1:2022-11; V2:2024-01

| Modello Inverter                        |
|---|
| TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup> |
| PVI-10.0/12.5-TL-OUTD <sup>(*)</sup>    |
| PVS-10/12.5/15-TL <sup>(*)</sup>        |
| TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD <sup>(*)</sup>   |
| PVS-20/30/33-TL <sup>(*)</sup>          |
| PVS-50-TL <sup>(*)</sup>                |
| PVS-100-TL <sup>(*)</sup>               |

Nota <sup>(\*)</sup>: Il modello si riferisce a tutte le possibili varianti.

Tutti gli inverter elencati hanno una curva “P-Q capability” uguale o più ampia di quella mostrata nell’immagine seguente:

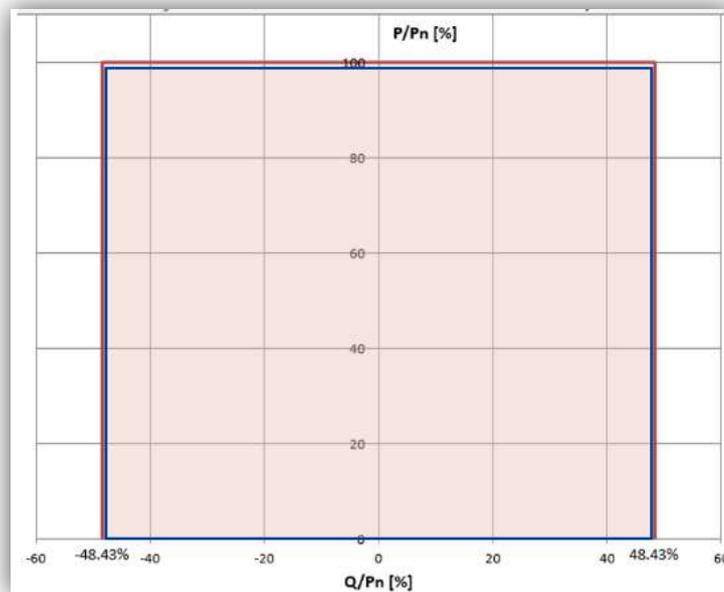

Fimer S.p.A

HQ & Manufacturing Unit: Via J.F. Kennedy – 20871 Vimercate (MB) – Italy  
 Manufacturing Unit: Via San Giorgio 642 – 52028 Terranuova B.ni (AR) – Italy  
 Registered Office: Via Tortona 25 – 20144 Milano – Italy  
 C.C.I.A.A. Milano/ C.F.09286180154 – REA MI – 2609050  
 VAT 01574720510 – Cap. Soc. € 22.000.000,00 i.v

T +39 039 98.98.1  
 T +39 055 91.95.1  
[www.fimer.com](http://www.fimer.com)